


Забележка:  
В Тбойлерно да се монтира C60N-1P/25A /излаз за Тпомпи/.



Предназначение	помпи ОВ		UPS	резерва
N на токов кръг	1	2	3	
Мощност на ток. кръг	0,085	0,085		/1,0/
Мощност на табло	Pe = 1,17 kW			

ча на табло Тпомпи

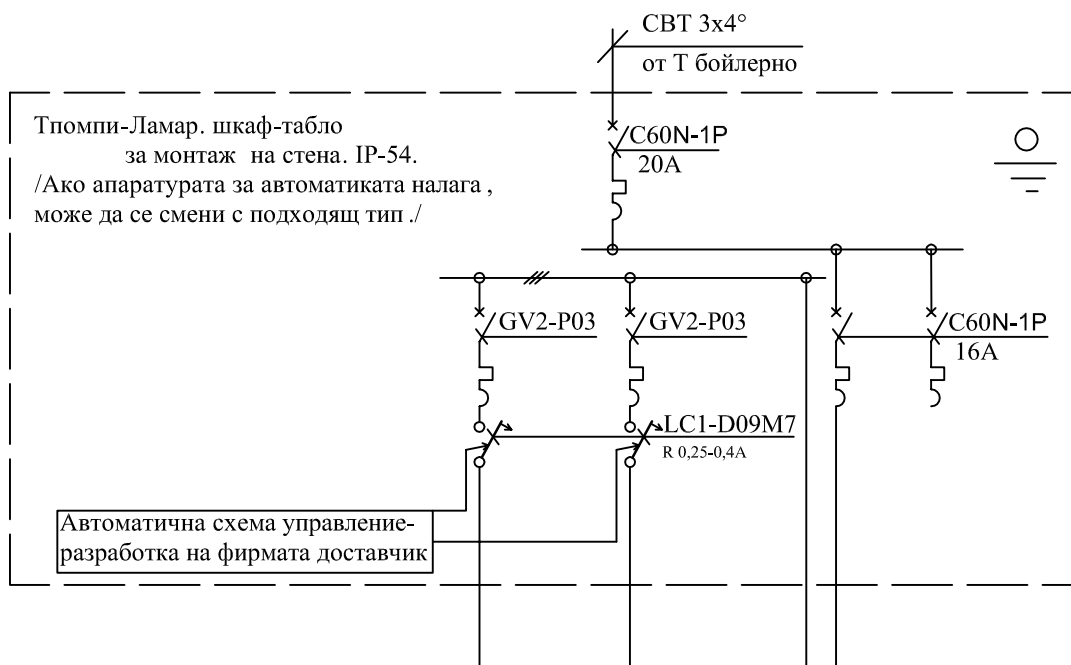

"Атика Р5" ООД  
гр.Бургас, ул."Пробуда" 27  
atikar5@atikaholding.com

Проектант  
инж. Р.Манолова

*[Signature]*

ОБЕКТ: ПРЕУСТРОЙСТВО на  
Централно крило на ХОТЕЛ 1 на ПБМС  
в к.к. "Слънчев бряг" общ. Несебър

Инвеститор:Почивна база  
к.к."Слънчев бряг" на МС

ПОДПИС

Съгласували

ПОДПИС

Част:  
ЕЛЕКТРО